Stadt Zürich
Wasserversorgung

Jahresbericht 2018
Grundwasser Hardhof

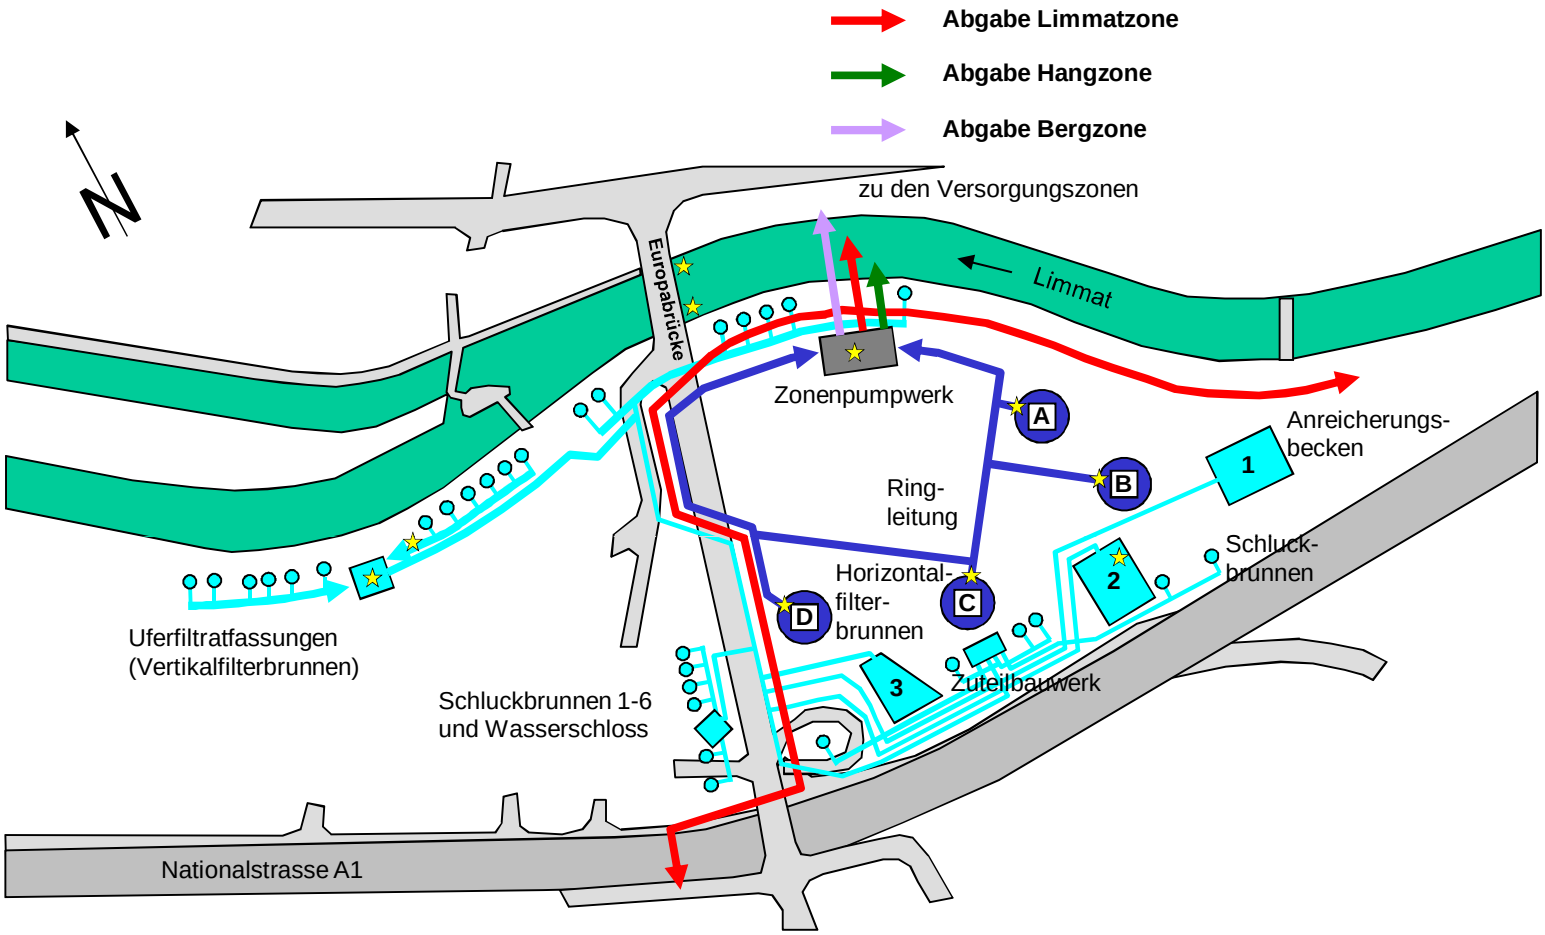

Probestellen

Vertikalfilter-/Schluckbrunnen

Uferinfiltrat **Mittel 18‘810 m³ pro Tag**

Reinwasser aus Horizontalfilterbrunnen **Mittel 23‘421 m³ pro Tag**

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Temperatur	°C	*Anzahl*	*12*	*12*	*kont.*	*9*	*12*	*12*	*kont.*	*18*	*kont.*	*11*	*kont.*	*12*	*kont.*	*4*	*kont.*
		Minimum	5.0	4.8	11.5	10.9	10.3	11.2	9.8	10.6	11.6	11.6	11.5	11.1	11.3	11.3	10.9
		Mittel	**13.5**	**13.6**	**14.5**	**16.2**	**14.4**	**15.1**	**15.1**	**13.4**	**14.2**	**14.7**	**14.5**	**14.7**	**12.0**	**12.2**	**14.3**
		Maximum	25.0	25.7	19.6	21.5	23.1	24.0	19.2	21.1	17.5	21.7	17.3	20.3	13.8	13.2	17.7
Trübung Streulicht 90°	FTU	*Anzahl*			*kont.*				*kont.*		*kont.*		*kont.*		*kont.*		*kont.*
		Minimum			< 0.02				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02
		Mittel			**< 0.02**				**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**
		Maximum			0.06				0.03		0.06		0.03		< 0.02		0.03
Ozon	mg/L	*Anzahl*															
		Minimum															
		Mittel															
		Maximum															
Oxidantien berechnet als Chlor	mg/L	*Anzahl*				*kont.*											
		Minimum				< 0.01											
		Mittel				**0.28**											
		Maximum				0.50											
Chlor	µg/L	*Anzahl*															
		Minimum															
		Mittel															
		Maximum															
Chlordioxid	mg/L	*Anzahl*															
		Minimum															
		Mittel															
		Maximum															
Redox-Potential gegen Silber/Silberchlorid	mV	*Anzahl*			*kont.*				*kont.*		*kont.*		*kont.*		*kont.*		*kont.*
		Minimum			297				348		336		418		415		301
		Mittel			**415**				**439**		**424**		**583**		**468**		**424**
		Maximum			649				492		481		639		508		589
pH		*Anzahl*	*12*	*12*	*kont.*			*12*	*kont.*	*16*	*kont.*	*11*	*kont.*	*12*	*kont.*	*4*	*kont.*
		Minimum	7.97	7.98	7.66			7.89	7.76	7.83	7.77	7.84	7.74	7.76	7.77	7.82	7.76
		Mittel	**8.26**	**8.28**	**7.76**			**7.97**	**7.80**	**7.86**	**7.81**	**7.88**	**7.77**	**7.79**	**7.80**	**7.84**	**7.79**
		Maximum	8.49	8.57	7.84			8.01	7.87	7.90	7.89	7.91	7.81	7.83	7.82	7.87	7.85
Gleichgewichts-pH		*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	7.71	7.72	7.59			7.53	7.59	7.64	7.67	7.58		7.58		7.64	7.64
		Mittel	**7.84**	**7.87**	**7.65**			**7.65**	**7.67**	**7.70**	**7.69**	**7.66**		**7.64**		**7.65**	**7.67**
		Maximum	7.98	8.03	7.70			7.73	7.73	7.73	7.71	7.69		7.67		7.66	7.70
Leitfähigkeit bei 20 °C	µS/cm	*Anzahl*	*12*	*12*	*kont.*			*12*	*kont.*	*16*	*kont.*	*11*	*kont.*	*12*	*kont.*	*4*	*kont.*
		Minimum	204	195	281			285	256	272	290	290	289	297	315	318	280
		Mittel	**245**	**239**	**302**			**305**	**282**	**298**	**305**	**301**	**303**	**312**	**321**	**324**	**301**
		Maximum	285	272	331			323	301	318	318	313	317	326	324	328	323
Hydrogenkarbonat	mmol/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	1.80	1.74	2.72			2.63	2.44	2.55	2.64	2.76		2.80		2.95	2.63
		Mittel	**2.29**	**2.22**	**2.90**			**2.87**	**2.61**	**2.84**	**2.67**	**2.86**		**2.93**		**3.03**	**2.86**
		Maximum	2.71	2.60	3.06			3.03	2.71	3.01	2.70	2.95		3.05		3.06	3.02
Freie Kohlensäure	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	0.6	0.5	4.6			2.6	3.1	3.7	2.3	3.6		4.7		4.7	3.9
		Mittel	**1.7**	**1.6**	**5.6**			**3.4**	**3.4**	**4.4**	**3.4**	**4.1**		**5.1**		**5.0**	**4.5**
		Maximum	3.7	3.5	6.3			3.8	3.8	5.2	4.0	4.3		5.6		5.2	5.0
Kohlensäure im Gleichgewicht	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	2.1	1.9	5.9			5.3	4.7	5.1	5.6	6.1		6.3		7.3	5.5
		Mittel	**3.9**	**3.6**	**7.1**			**7.0**	**5.6**	**6.5**	**5.7**	**6.8**		**7.2**		**7.7**	**6.7**
		Maximum	5.5	5.1	7.8			7.7	6.4	7.4	6.0	7.2		7.6		7.8	7.5
Kohlensäure aggressiv	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	-3.8	-3.8	-2.1			-5.1	-3.3	-2.7	-3.3	-3.4		-2.7		-3.1	-2.5
		Mittel	**-2.2**	**-2.0**	**-1.5**			**-3.6**	**-2.2**	**-2.1**	**-2.4**	**-2.7**		**-2.1**		**-2.6**	**-2.2**
		Maximum	-1.0	-0.4	-1.0			-2.2	-1.2	-1.4	-1.8	-2.2		-1.6		-2.4	-1.6
Sättigungsindex		*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	0.11	0.06	0.06			0.23	0.13	0.14	0.17	0.19		0.13		0.17	0.15
		Mittel	**0.41**	**0.41**	**0.11**			**0.32**	**0.22**	**0.17**	**0.24**	**0.22**		**0.15**		**0.19**	**0.17**
		Maximum	0.65	0.66	0.15			0.48	0.31	0.21	0.38	0.29		0.20		0.22	0.19
Karbonathärte	mmol/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	0.90	0.87	1.36			1.32	1.22	1.28	1.32	1.38		1.40		1.48	1.31
		Mittel	**1.15**	**1.11**	**1.45**			**1.44**	**1.31**	**1.42**	**1.33**	**1.43**		**1.46**		**1.51**	**1.43**
		Maximum	1.35	1.30	1.53			1.52	1.36	1.50	1.35	1.48		1.52		1.53	1.51
Calciumhärte	mmol/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	0.84	0.80	1.20			1.18	1.14	1.15	1.18	1.22		1.22		1.34	1.17
		Mittel	**1.08**	**1.05**	**1.30**			**1.29**	**1.18**	**1.27**	**1.20**	**1.28**		**1.31**		**1.36**	**1.28**
		Maximum	1.24	1.24	1.37			1.36	1.25	1.35	1.23	1.32		1.37		1.38	1.35
Magnesiumhärte	mmol/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	0.21	0.21	0.30			0.30	0.25	0.28	0.30	0.31		0.32		0.34	0.30
		Mittel	**0.24**	**0.23**	**0.33**			**0.32**	**0.28**	**0.33**	**0.31**	**0.32**		**0.34**		**0.35**	**0.33**
		Maximum	0.26	0.24	0.35			0.35	0.31	0.36	0.32	0.34		0.36		0.36	0.35
Gesamthärte	mmol/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	1.06	1.02	1.51			1.48	1.42	1.44	1.48	1.53		1.55		1.69	1.47
		Mittel	**1.31**	**1.28**	**1.63**			**1.61**	**1.47**	**1.60**	**1.51**	**1.60**		**1.64**		**1.71**	**1.61**
		Maximum	1.50	1.46	1.72			1.71	1.52	1.70	1.55	1.66		1.72		1.73	1.70
Natrium	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*		*9*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	3.8	3.5	5.2			5.8		4.8		5.2		5.6		7.1	5.6
		Mittel	**4.7**	**4.2**	**6.0**			**6.4**		**5.3**		**6.0**		**6.6**		**7.2**	**6.2**
		Maximum	7.3	5.3	6.5			6.9		5.9		6.5		7.2		7.4	6.9

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Kalium	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*		*9*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	0.9	0.9	1.1			1.1		1.1		1.0		1.0		1.3	1.2
		Mittel	**1.0**	**1.0**	**1.3**			**1.3**		**1.2**		**1.3**		**1.3**		**1.3**	**1.3**
		Maximum	1.2	1.2	1.4			1.4		1.3		1.4		1.5		1.4	1.4
Kieselsäure als Siliziumdioxid	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*		*9*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 1.0	< 1.0	3.1			3.1		2.9		3.1		3.3		3.3	3.2
		Mittel	**2.0**	**2.0**	**3.4**			**3.4**		**3.1**		**3.4**		**3.6**		**3.6**	**3.4**
		Maximum	4.0	4.1	3.8			3.7		3.3		3.6		3.8		3.7	3.7
Chlorid	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*9*	*10*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	4.8	4.5	7.0			8.1	5.0	6.2		7.1		8.4		10.4	7.3
		Mittel	**6.0**	**5.3**	**8.1**			**9.2**	**6.4**	**7.4**		**8.3**		**9.6**		**11.0**	**8.6**
		Maximum	9.7	6.9	9.8			10.9	7.1	9.9		9.4		10.9		11.5	10.7
Fluorid	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*		*9*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	0.054	0.056	0.063			0.064		0.066		0.060		0.061		0.065	0.067
		Mittel	**0.061**	**0.062**	**0.071**			**0.071**		**0.070**		**0.071**		**0.074**		**0.071**	**0.072**
		Maximum	0.067	0.069	0.078			0.077		0.073		0.076		0.079		0.075	0.077
Chlorit	mg/L	*Anzahl*			*9*	*10*	*12*	*12*		*9*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		0.033	<0.006
		Mittel			**<0.006**	**0.107**	**0.070**	**0.030**		**0.007**		**0.009**		**0.045**		**0.036**	**0.022**
		Maximum			0.007	0.138	0.106	0.062		0.011		0.017		0.060		0.039	0.036
Chlorat	mg/L	*Anzahl*			*9*	*10*	*12*	*12*		*9*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum			0.024	0.061	0.062	0.067		0.019		0.042		0.057		0.067	0.042
		Mittel			**0.038**	**0.076**	**0.093**	**0.115**		**0.042**		**0.066**		**0.077**		**0.075**	**0.064**
		Maximum			0.052	0.094	0.128	0.157		0.095		0.093		0.108		0.089	0.097
Bromat	µg/L	*Anzahl*															
		Minimum															
		Mittel															
		Maximum															
Bromid	µg/L	*Anzahl*								*6*		*8*		*9*		*1*	*9*
		Minimum								13		14		10			12
		Mittel								**15**		**15**		**11**		**13**	**14**
		Maximum								16		16		13			15
Sauerstoff	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*kont.*		*12*	*12*	*kont.*	*9*	*kont.*	*11*	*kont.*	*12*	*kont.*	*4*	*kont.*
		Minimum	8.62	8.91	2.30		6.87	8.21	1.00	7.86	3.67	8.15	5.91	6.57	6.78	7.79	6.60
		Mittel	**10.20**	**10.15**	**4.99**		**8.39**	**9.25**	**5.38**	**9.48**	**6.08**	**9.78**	**7.28**	**8.68**	**8.11**	**8.97**	**8.28**
		Maximum	11.90	12.19	9.29		9.97	10.15	7.33	10.25	7.30	10.80	8.77	10.60	8.72	11.02	10.56
Sauerstoffsättigung	%	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*	*9*	*9*	*11*	*11*	*12*	*12*	*4*	*4*	*12*
		Minimum	83	79	34		72	88	49	89	58	90	68	72	79	78	83
		Mittel	**102**	**102**	**56**		**86**	**96**	**66**	**97**	**66**	**101**	**79**	**89**	**83**	**88**	**93**
		Maximum	117	119	73		95	111	92	104	76	109	85	108	86	107	106
Ammonium	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	7	6	< 3			< 3	< 3	< 3	< 3	< 3		< 3		< 3	< 3
		Mittel	**19**	**18**	**< 3**			**< 3**	**< 3**	**< 3**	**4**	**< 3**		**< 3**		**< 3**	**< 3**
		Maximum	54	56	9			< 3	4	< 3	9	3		4		< 3	< 3
Nitrit	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	3.0	2.1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1
		Mittel	**12.2**	**11.8**	**< 1**			**< 1**	**1.1**	**1.3**	**< 1**	**< 1**		**< 1**		**< 1**	**< 1**
		Maximum	23.4	23.3	2.1			1.9	3.8	2.7	2.1	1.4		1.4		1.2	1.6
Nitrat	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*		*10*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	0.7	0.5	1.9			1.9		1.7		2.2		2.0		3.2	1.8
		Mittel	**1.8**	**1.7**	**2.8**			**2.7**		**2.6**		**2.7**		**2.9**		**3.3**	**2.8**
		Maximum	2.7	2.4	3.3			3.3		3.1		3.1		3.3		3.4	3.9
Sulfat	mg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*9*	*10*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	11.1	12.5	14.0			13.9	13.6	13.7		13.8		14.5		14.8	13.8
		Mittel	**13.2**	**13.6**	**14.6**			**14.5**	**14.0**	**14.1**		**14.3**		**14.8**		**15.1**	**14.4**
		Maximum	14.3	14.5	15.0			15.0	14.4	14.5		14.6		15.1		15.3	15.0
Phosphat-Phosphor	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*9*	*10*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 2	< 2	9			8	5	5		5		5		4	4
		Mittel	**3**	**3**	**10**			**9**	**9**	**8**		**6**		**6**		**4**	**6**
		Maximum	9	9	11			10	10	10		7		6		5	8
Aluminium	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*	*3*		*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5			< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**	**< 5**		**< 5**		**11**		**< 5**		**< 5**		**< 5**	**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5	5		< 5		27		< 5		13			< 5
Antimon	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Arsen	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	0.6	0.7	0.8			0.7		0.7		0.6		0.5			0.6
		Mittel	**0.7**	**0.7**	**0.8**			**0.8**		**0.7**		**0.6**		**0.6**		**< 0.5**	**0.6**
		Maximum	0.8	0.8	0.8			0.8		0.8		0.6		0.6			0.7
Barium	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	28	27	44			42		42		44		45			44
		Mittel	**33**	**32**	**47**			**44**		**44**		**49**		**50**		**53**	**48**
		Maximum	37	35	50			47		45		51		53			51
Beryllium	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Bismut	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 1	< 1	< 1			< 1		< 1		< 1		< 1			< 1
		Mittel	**< 1**	**< 1**	**< 1**			**< 1**		**< 1**		**< 1**		**< 1**		**< 1**	**< 1**
		Maximum	< 1	< 1	< 1			< 1		< 1		< 1		< 1			< 1
Blei	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Bor	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*4*		*3*		*1*	*4*
		Minimum	7	5	8			7		7		10		8			8
		Mittel	**8**	**7**	**10**			**10**		**9**		**11**		**10**		**12**	**10**
		Maximum	9	8	11			11		10		13		11			12
Cadmium	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.05	< 0.05	< 0.05			< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05			< 0.05
		Mittel	**< 0.05**	**< 0.05**	**< 0.05**			**< 0.05**		**< 0.05**		**< 0.05**		**< 0.05**		**< 0.05**	**< 0.05**
		Maximum	< 0.05	< 0.05	< 0.05			< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05			< 0.05
Cer	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Chrom	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*5*			*5*		*4*		*4*		*5*		*1*	*5*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Cobalt	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Eisen	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*	*3*		*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5			< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**	**< 5**		**< 5**		**< 5**		**< 5**		**< 5**		**< 5**	**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5			< 5
Kupfer	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	0.6	0.6	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**0.7**	**0.7**	**< 0.5**			**< 0.5**		**0.5**		**< 0.5**		**0.6**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	0.8	0.7	< 0.5			< 0.5		0.8		0.7		1.0			< 0.5
Lanthan	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Lithium	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	2.0	2.0	2.1			1.9		1.9		1.9		2.0			1.9
		Mittel	**2.1**	**2.1**	**2.2**			**2.1**		**2.0**		**2.0**		**2.2**		**2.0**	**2.1**
		Maximum	2.3	2.3	2.3			2.2		2.3		2.0		2.4			2.4
Mangan	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	0.6	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**0.9**	**0.9**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	1.4	1.8	0.9			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Molybdän	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5		< 0.5		0.5		0.5			0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**0.6**			**0.6**		**0.5**		**0.5**		**0.6**		**0.5**	**0.6**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	0.6			0.6		0.6		0.6		0.6			0.6
Nickel	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Quecksilber	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.009	< 0.009	< 0.009			< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009			< 0.009
		Mittel	**< 0.009**	**< 0.009**	**< 0.009**			**< 0.009**		**< 0.009**		**< 0.009**		**< 0.009**		**< 0.009**	**< 0.009**
		Maximum	< 0.009	< 0.009	< 0.009			< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009			< 0.009
Selen	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 1	< 1	< 1			< 1		< 1		< 1		< 1			< 1
		Mittel	**< 1**	**< 1**	**< 1**			**< 1**		**< 1**		**< 1**		**< 1**		**< 1**	**< 1**
		Maximum	< 1	< 1	< 1			< 1		< 1		< 1		< 1			< 1
Silber	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Strontium	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	0.3	0.3	0.3			0.3		0.3		0.3		0.3			0.3
		Mittel	**0.3**	**0.3**	**0.3**			**0.3**		**0.3**		**0.3**		**0.3**		**0.3**	**0.3**
		Maximum	0.3	0.3	0.3			0.3		0.3		0.3		0.3			0.3
Thallium	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Titan	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*4*		*3*		*3*		*1*	*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5		< 5		< 5		< 5			< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**		**< 5**		**< 5**		**< 5**		**< 5**	**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5		< 5		< 5		< 5			< 5

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Uran	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**0.5**			**0.5**		**0.5**		**0.5**		**0.6**		**0.6**	**0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	0.6			0.6		0.5		0.6		0.6			0.6
Vanadium	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5
Zink	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*	*3*		*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5			< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**	**< 5**		**< 5**		**< 5**		**< 5**		**< 5**		**< 5**	**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5			< 5
Zinn	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*3*		*4*		*1*	*4*
		Minimum	< 1	< 1	< 1			< 1		< 1		< 1		< 1			< 1
		Mittel	**< 1**	**< 1**	**< 1**			**< 1**		**< 1**		**< 1**		**< 1**		**< 1**	**< 1**
		Maximum	< 1	< 1	< 1			< 1		< 1		< 1		< 1			< 1
UV-Extinktion 254 nm/1m	Ext./m	*Anzahl*	*12*	*12*	*kont.*			*12*	*kont.*	*15*	*kont.*	*11*	*kont.*	*12*	*kont.*	*4*	*kont.*
		Minimum	2.0	1.8	0.5			0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		Mittel	**3.2**	**2.8**	**0.7**			**0.6**	**0.5**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**0.4**
		Maximum	5.7	4.2	1.1			0.7	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
DOC (organischer Kohlenstoff gelöst)	mg C/l	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*			*12*	*11*	*16*	*3*	*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	1.23	1.05	0.28			0.26	0.24	< 0.16	0.24	0.24		0.26		0.26	0.22
		Mittel	**1.56**	**1.41**	**0.37**			**0.37**	**0.53**	**0.36**	**0.24**	**0.30**		**0.32**		**0.32**	**0.29**
		Maximum	2.10	1.59	0.45			0.49	2.64	0.58	0.25	0.34		0.40		0.37	0.40
POC (organischer Kohlenstoff partikulär)	mg C/l	*Anzahl*															
		Minimum															
		Mittel															
		Maximum															
Phytoplankton >20µm	pro mL	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		142	< 1												< 1
		Mittel		**447**	**6**												**< 1**
		Maximum		1611	56												1
Phytoplankton 2-20µm	pro mL	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		417	< 1												< 1
		Mittel		**1962**	**1**												**< 1**
		Maximum		5647	9												5
Phytoplankton <2µm	pro mL	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		17	< 1												< 1
		Mittel		**548**	**< 1**												**< 1**
		Maximum		3130	4												< 1
Biomasse Phytoplankton	µg/L	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		359	< 1												< 1
		Mittel		**1527**	**1**												**< 1**
		Maximum		2882	10												2
Biomasse Cyanophyta	µg/L	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		17	< 1												< 1
		Mittel		**703**	**< 1**												**< 1**
		Maximum		2551	< 1												< 1
Biomasse Chlorophyta	µg/L	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		8	< 1												< 1
		Mittel		**42**	**< 1**												**< 1**
		Maximum		103	< 1												< 1
Biomasse Euglenophyta	µg/L	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		< 1	< 1												< 1
		Mittel		**< 1**	**< 1**												**< 1**
		Maximum		3	< 1												< 1
Biomasse Chrysophyta	µg/L	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		80	< 1												< 1
		Mittel		**581**	**< 1**												**< 1**
		Maximum		1709	< 1												2
Biomasse Crypto-/Dinogruppe	µg/L	*Anzahl*		*12*	*12*												*12*
		Minimum		58	< 1												< 1
		Mittel		**200**	**< 1**												**< 1**
		Maximum		451	< 1												< 1
Microcystine total	µg/L	*Anzahl*	*5*		*5*												*5*
		Minimum	< 0.15		< 0.15												< 0.15
		Mittel	**1.79**		**< 0.15**												**< 0.15**
		Maximum	6.65		< 0.15												< 0.15
Nematoda	pro m³	*Anzahl*		*6*		*13*											*13*
		Minimum		11		< 1											< 1
		Mittel		**63**		**1**											**< 1**
		Maximum		143		6											< 1
Phyllopoda	pro m³	*Anzahl*		*6*		*13*											*13*
		Minimum		244		< 1											< 1
		Mittel		**5368**		**< 1**											**< 1**
		Maximum		26523		< 1											< 1
Copepoda	pro m³	*Anzahl*		*6*		*13*											*13*
		Minimum		557		< 1											< 1
		Mittel		**2957**		**< 1**											**< 1**
		Maximum		6672		1											< 1

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Nauplii	pro m³	*Anzahl*		*6*		*13*											*13*
		Minimum		481		< 1											< 1
		Mittel		**4440**		**< 1**											**< 1**
		Maximum		13150		2											< 1
Total Wirbellose	pro m³	*Anzahl*		*6*		*13*											*13*
		Minimum		3091		< 1											< 1
		Mittel		**14216**		**3**											**1**
		Maximum		46622		9											2
AMK	KBE	*Anzahl*	*12*	*12*	*13*	*13*		*13*	*23*		*17*		*14*		*11*		*137*
(aerobe mesophile Keime)	/mL	Minimum	133	75	nn	nn		nn	nn		nn		nn		nn		nn
		Median	**551**	**536**	**2**	**nn**		**27**	**6**		**1**		**2**		**1**		**nn**
		Maximum	1390	1190	18	2		302	24		6		13		8		4
E. coli	KBE	*Anzahl*	*12*	*12*	*13*	*13*		*13*	*23*	*9*	*16*		*13*		*11*		*138*
	/100mL	Minimum	14	14	nn	nn		nn	nn	nn	nn		nn		nn		nn
		Median	**105**	**52**	**nn**	**nn**		**nn**	**nn**	**nn**	**nn**		**nn**		**nn**		**nn**
		Maximum	540	230	nn	nn		1	nn	nn	nn		nn		nn		1
Enterokokken	KBE	*Anzahl*	*12*	*12*	*13*	*13*		*13*	*23*	*9*	*16*		*13*		*11*		*137*
	/100mL	Minimum	5	2	nn	nn		nn	nn	nn	nn		nn		nn		nn
		Median	**23**	**26**	**nn**	**nn**		**nn**	**nn**	**nn**	**nn**		**nn**		**nn**		**nn**
		Maximum	50	150	nn	nn		1	nn	nn	1		nn		nn		nn
Gesamtzellzahl	Zellen/m	*Anzahl*			*12*			*13*	*12*		*14*		*14*		*11*		*11*
(in Tausend)		Minimum			23			24	20		19		9		14		15
		Mittel			**48**			**88**	**34**		**31**		**20**		**29**		**25**
		Maximum			121			183	63		50		35		60		37
ATP (intrazellulär)	pg/mL	*Anzahl*			*1*	*1*		*1*	*1*		*1*		*1*		*1*		*12*
		Minimum															<0.75
		Mittel			**<0.75**	**<0.75**		**<0.75**	**<0.75**		**<0.75**		**<0.75**		**<0.75**		**<0.75**
		Maximum															<0.75
Benzotriazol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	54	48	22							16		16			15
		Mittel	**76**	**70**	**23**					**23**		**22**		**18**		**< 10**	**20**
		Maximum	99	92	24							27		19			25
Tolyltriazol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	23	19	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**23**	**20**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	24	20	< 10							< 10		< 10			< 10
Bromdichlormethan	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.12	0.12	0.33		< 0.02		< 0.02		0.36		0.10	0.12
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**0.17**	**0.19**	**0.56**		**0.07**		**0.04**		**0.50**		**0.12**	**0.18**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	0.03	0.30	0.41	0.95		0.20		0.07		0.72		0.14	0.26
Bromoform	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.06	0.07	0.05		< 0.02		< 0.02		0.14		< 0.02	0.03
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**0.08**	**0.11**	**0.10**		**< 0.02**		**< 0.02**		**0.18**		**< 0.02**	**0.05**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.12	0.14	0.20		0.06		< 0.02		0.26		< 0.02	0.07
Chloroform	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	0.34	0.43	0.38	0.63		0.30		0.53		1.02		1.09	0.63
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**0.41**	**0.58**	**0.50**	**1.22**		**0.56**		**0.70**		**1.24**		**1.27**	**0.86**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	0.46	0.71	0.71	1.80		0.95		1.04		1.49		1.48	1.09
Dibromchlormethan	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.16	0.17	0.17		< 0.02		< 0.02		0.37		< 0.02	0.10
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**0.22**	**0.27**	**0.32**		**0.04**		**< 0.02**		**0.44**		**< 0.02**	**0.13**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.31	0.47	0.62		0.15		0.02		0.57		0.02	0.16
THM	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
(Summe		Minimum	< 0.08	< 0.08	0.34	0.80	0.74	1.37		0.30		0.55		1.98		1.21	0.90
Trihalogenmethane)		**Mittel**	**< 0.08**	**< 0.08**	**0.41**	**1.05**	**1.06**	**2.20**		**0.68**		**0.74**		**2.34**		**1.39**	**1.22**
		Maximum	< 0.08	< 0.08	0.48	1.40	1.72	3.37		1.36		1.12		2.84		1.62	1.48
Vinylchlorid	µg/L	*Anzahl*	*11*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**	**< 0.02**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
1,1-Dichlorethen	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**	**< 0.02**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
1,2-Dichlorethan	µg/L	*Anzahl*	*11*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**	**< 0.02**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
cis-1,2-Dichlorethen	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**	**< 0.02**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
trans-1,2-Dichlorethen	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**	**< 0.02**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
Dichlormethan	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02		0.04	< 0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**0.04**		**< 0.02**		**< 0.02**		**0.04**		**0.05**	**0.02**
		Maximum	0.03	0.02	< 0.02	0.03	0.02	0.09		0.03		0.04		0.06		0.06	0.04

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
1,1,1-Trichlorethan	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02	< 0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**0.02**	**< 0.02**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02		0.02	0.02
Trichlorethylen	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	0.02	0.02	0.02	< 0.02		< 0.02		0.02		0.04		0.05	0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**0.03**	**0.04**	**0.02**	**< 0.02**		**< 0.02**		**0.02**		**0.05**		**0.05**	**0.03**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	0.04	0.05	0.04	0.03		0.04		0.03		0.06		0.05	0.04
Tetrachlormethan	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**	**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**		**< 0.02**	**< 0.02**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02
Perchlorethylen	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.02	< 0.02	0.45	0.46	0.25	0.11		0.09		0.14		0.40		0.42	0.24
		Mittel	**< 0.02**	**< 0.02**	**0.57**	**0.56**	**0.37**	**0.29**		**0.18**		**0.22**		**0.52**		**0.48**	**0.32**
		Maximum	< 0.02	< 0.02	0.74	0.74	0.51	0.36		0.32		0.29		0.69		0.60	0.42
Summe FHKW	µg/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*	*10*	*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 0.28	< 0.28	0.84	1.31	1.13	1.49		0.39		0.75		2.51		1.74	1.18
		Mittel	**< 0.28**	**< 0.28**	**1.02**	**1.65**	**1.44**	**2.53**		**0.87**		**0.98**		**2.95**		**1.97**	**1.59**
		Maximum	< 0.28	< 0.28	1.24	1.96	2.12	3.73		1.75		1.37		3.60		2.35	1.98
NDMA	ng/L	*Anzahl*															*4*
		Minimum															< 2
		Mittel															**< 2**
		Maximum															< 2
NDEA	ng/L	*Anzahl*															*4*
		Minimum															< 2
		Mittel															**< 2**
		Maximum															< 2
NPYR	ng/L	*Anzahl*															*4*
		Minimum															< 2
		Mittel															**< 2**
		Maximum															< 2
NDBA	ng/L	*Anzahl*															*4*
		Minimum															< 2
		Mittel															**< 2**
		Maximum															< 2
NDPA	ng/L	*Anzahl*															*4*
		Minimum															< 2
		Mittel															**< 2**
		Maximum															< 2
NPIP	ng/L	*Anzahl*															*4*
		Minimum															< 2
		Mittel															**< 2**
		Maximum															< 2
NMOR	ng/L	*Anzahl*															*4*
		Minimum															< 2
		Mittel															**< 2**
		Maximum															< 2
NMEA	ng/L	*Anzahl*															*4*
		Minimum															< 5
		Mittel															**< 5**
		Maximum															< 5
PCB B-28	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
PCB B-52	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
PCB B-101	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
PCB B-138	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
PCB B-153	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
PCB B-180	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
PCB (Summe polychlorierte Biphenyle)	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 30	< 30	< 30			< 30									< 30
		Mittel	**< 30**	**< 30**	**< 30**			**< 30**									**< 30**
		Maximum	< 30	< 30	< 30			< 30									< 30

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
NTA	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*4*		*4*		*2*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	0.6	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5
EDTA	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*4*		*4*		*2*	*4*
		Minimum	0.2	< 0.2	0.2			0.2		< 0.2		< 0.2		< 0.2		0.2	< 0.2
		Mittel	**0.3**	**0.3**	**0.3**			**0.2**		**< 0.2**		**0.3**		**0.3**		**0.2**	**0.2**
		Maximum	0.3	0.4	0.4			0.3		0.3		0.4		0.6		0.2	0.3
DTPA	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*4*		*4*		*2*	*4*
		Minimum	< 0.7	< 0.7	< 0.7			< 0.7		< 0.7		< 0.7		< 0.7		< 0.7	< 0.7
		Mittel	**< 0.7**	**< 0.7**	**< 0.7**			**< 0.7**		**< 0.7**		**< 0.7**		**< 0.7**		**< 0.7**	**< 0.7**
		Maximum	< 0.7	< 0.7	< 0.7			< 0.7		< 0.7		< 0.7		< 0.7		< 0.7	< 0.7
1,3-PDTA	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*4*		*4*		*2*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5
β-ADA	µg/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*		*3*		*4*		*4*		*2*	*4*
		Minimum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5
		Mittel	**< 0.5**	**< 0.5**	**< 0.5**			**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**		**< 0.5**	**< 0.5**
		Maximum	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5
MTBE	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
		Mittel	**30**	**32**	**< 20**		**< 20**	**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**	**< 20**
		Maximum	79	87	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
ETBE	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
		Mittel	**< 20**	**< 20**	**< 20**		**< 20**	**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**	**< 20**
		Maximum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
TAME	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
		Mittel	**< 20**	**< 20**	**< 20**		**< 20**	**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**	**< 20**
		Maximum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
Benzol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
		Mittel	**21**	**23**	**< 20**		**< 20**	**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**	**< 20**
		Maximum	55	63	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
Toluol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
		Mittel	**36**	**39**	**< 20**		**< 20**	**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**	**< 20**
		Maximum	123	126	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
Ethylbenzol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
		Mittel	**< 20**	**< 20**	**< 20**		**< 20**	**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**	**< 20**
		Maximum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
(m+p)-Xylol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
		Mittel	**26**	**29**	**< 20**		**< 20**	**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**	**< 20**
		Maximum	93	98	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
o-Xylol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 20	< 20	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
		Mittel	**< 20**	**< 20**	**< 20**		**< 20**	**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**		**< 20**	**< 20**
		Maximum	36	40	< 20		< 20	< 20		< 20		< 20		< 20		< 20	< 20
Summe BTEX	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	307	328	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
Geosmin	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
Methylisoborneol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
2,3,4-Trichloranisol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
2,3,6-Trichloranisol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
2,4,6-Trichloranisol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
2,4,6-Tribromanisol	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
2-Isobutyl-3-methoxypropa	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
2-Isopropyl-3-methoxyprop	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**		**< 100**	**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**		**< 100**	**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100		< 100	< 100		< 100		< 100		< 100		< 100	< 100
Summe Aliphaten C5-C10	ng/L	*Anzahl*	*12*	*12*	*12*		*12*	*12*		*15*		*11*		*12*		*4*	*12*
		Minimum	< 300	< 300	< 300		< 300	< 300		< 300		< 300		< 300		< 300	< 300
		Mittel	**< 300**	**< 300**	**< 300**		**< 300**	**< 300**		**< 300**		**< 300**		**< 300**		**< 300**	**< 300**
		Maximum	< 300	< 300	< 300		< 300	< 300		< 300		< 300		< 300		< 300	< 300
2,6-Dichlorbenzamid	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Ametrin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Atrazin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Atrazin-2-hydroxy	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Chlortoluron	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Cyanazin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
DEET	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**6**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	7	6	< 5			< 5									< 5
Desethylatrazin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Desisopropylatrazin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Diazinon	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Dimethachlor	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Dimethenamid	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Dimethenamid-ESA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Dimethenamid-OA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Dimethoat	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Diuron	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*			*5*				*2*		*2*			*7*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5				< 5		< 5			< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**				**< 5**		**< 5**			**< 5**
		Maximum	7	8	< 5			< 5				< 5		< 5			< 5
Diuron-desmethyl	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Ethofumesate	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Hexazinon	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Irgarol (Cybutrin)	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Isoproturon	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Isproturon-desmethyl	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Linuron	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Metalaxyl	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Metamitron	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Metazachlor	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Metazachlor-ESA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Metazachlor-OA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Methabenzthiazuron	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Metobromuron	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Metolachlor	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Metolachlor-ESA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Metolachlor-OA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Metoxuron	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Metribuzin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Monolinuron	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Oxadixyl	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Pirimicarb	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Prometon	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Prometryn	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Propachlor	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Propachlor-ESA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Propazin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Propiconazol	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Sebuthylazin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Simazin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Terbutryn	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Terbutylazin	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Dimethylsulfamid	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 24	< 24	< 24			< 24									< 24
		Mittel	**< 24**	**< 24**	**< 24**			**< 24**									**< 24**
		Maximum	< 24	< 24	< 24			< 24									< 24
Chloridazon	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Chloridazon-desphenyl	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Chloridazon-methyldesph.	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Iso-Chloridazon	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Tolylfluanid	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
2,4,5-T	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
2,4D	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
2,4-DB	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Alachlor-OA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Bentazon	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Bromacil	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Dicamba	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 50	< 50	< 50			< 50									< 50
		Mittel	**< 50**	**< 50**	**< 50**			**< 50**									**< 50**
		Maximum	< 50	< 50	< 50			< 50									< 50
Dichlorprop	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Fenoprop	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Fluazifop	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Haloyfop	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
MCPA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
MCPB	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Mecoprop	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*			*5*				*2*		*2*			*7*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10				< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**				**< 10**		**< 10**			**< 10**
		Maximum	11	13	< 10			< 10				< 10		< 10			< 10
Triclopyr	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*			*5*									*5*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
AMPA	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*												*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5												< 5
		Mittel	**8**	**6**	**< 5**												**< 5**
		Maximum	14	13	< 5												< 5
Glyphosat	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*												*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5												< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**												**< 5**
		Maximum	9	6	< 5												< 5
Glufosinat	ng/L	*Anzahl*	*5*	*5*	*5*												*5*
		Minimum	< 5	< 5	< 5												< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**												**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5												< 5
17-α-Ethinylestradiol	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*												*7*
		Minimum	< 0.030	< 0.030	< 0.030												< 0.030
		Mittel	**< 0.030**	**< 0.030**	**< 0.030**												**< 0.030**
		Maximum	0.040	< 0.030	< 0.030												< 0.030
17-β-Estradiol	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*												*7*
		Minimum	< 0.03	< 0.03	< 0.03												< 0.03
		Mittel	**0.070**	**0.061**	**< 0.03**												**< 0.03**
		Maximum	0.247	0.183	< 0.03												< 0.03
Bisphenol A	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*												*7*
		Minimum	< 5	< 5	< 5												< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**												**< 5**
		Maximum	5.9	5.7	13.4												< 5
Androstrendione	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*												*7*
		Minimum	< 0.05	< 0.05	< 0.05												< 0.05
		Mittel	**0.097**	**0.087**	**< 0.05**												**< 0.05**
		Maximum	0.222	0.256	< 0.05												< 0.05
Estron	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*												*7*
		Minimum	0.036	< 0.03	< 0.03												< 0.03
		Mittel	**0.299**	**0.284**	**< 0.03**												**< 0.03**
		Maximum	0.888	0.829	< 0.03												< 0.03

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Equilin	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*												*7*
		Minimum	< 0.1	< 0.1	< 0.1												< 0.1
		Mittel	**< 0.1**	**< 0.1**	**< 0.1**												**< 0.1**
		Maximum	< 0.1	< 0.1	< 0.1												< 0.1
Testosteron	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*												*7*
		Minimum	< 0.03	< 0.03	< 0.03												< 0.03
		Mittel	**< 0.03**	**< 0.03**	**< 0.03**												**< 0.03**
		Maximum	0.046	0.045	< 0.03												< 0.03
Norethisteron	ng/L	*Anzahl*	*7*	*7*	*7*												*7*
		Minimum	< 0.1	< 0.1	< 0.1												< 0.1
		Mittel	**< 0.1**	**< 0.1**	**< 0.1**												**< 0.1**
		Maximum	< 0.1	< 0.1	< 0.1												< 0.1
Acetylsulfamethoxazol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
Amisulprid	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
Atenolol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Azithromycin	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Bezafibrat	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Candesartan	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	14	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
Carbamazepin	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*												*4*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Clarithromycin	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*					*1*		*2*		*2*		*1*	*4*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
Clofibrinsäure	ng/L	*Anzahl*	*6*	*6*	*6*			*5*									*6*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Citalopram	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
Diazepam	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Diclofenac	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*												*4*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Erythromycin	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Fenofibrat	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Fenoprofen	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 100	< 100	< 100												< 100
		Mittel	**< 100**	**< 100**	**< 100**												**< 100**
		Maximum	< 100	< 100	< 100												< 100
Gabapentin	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	16	15	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**22**	**20**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	27	25	< 10							< 10		< 10			< 10
Gemfibrozil	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Guanylharnstoff	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*												*4*
		Minimum	97	36	< 10												< 10
		Mittel	**226**	**102**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	338	143	< 10												< 10
Hydrochlorthiazid	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
Ibuprofen	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Indomethacin	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Ibesartan	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
Ketoprofen	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Meclofenaminsäure	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Metformin	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*												*4*
		Minimum	110	115	< 10												< 10
		Mittel	**127**	**126**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	153	153	< 10												< 10
Metoprolol	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*												*4*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Naproxen	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Paracetamol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Pentoxifyllin	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Phenanzon	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Propyphenanzon	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Sotalol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Sulfamethoxazol	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*												*4*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Tramadol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**27**	**30**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	45	51	< 10												< 10
Triclosan	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Trimethoprim	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Venlafaxin	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Amidotrizoesäure	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
Iopamidol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**21**	**16**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	36	26	< 10							< 10		< 10			< 10
Iopromid	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**15**	**22**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	26	41	< 10												< 10
Iodipamid	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Iomeprol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	12	< 10	< 10							< 10		< 10			< 10
		Mittel	**35**	**22**	**< 10**					**< 10**		**< 10**		**< 10**		**< 10**	**< 10**
		Maximum	58	37	< 10							< 10		< 10			< 10
Iohexol	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*												*2*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
Acenaphten	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Acenaphtylen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Anthracen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Benzo(a)anthracen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Benzo(a)pyren (3,4 Benzpyren)	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Benzo(b)fluoranthen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Benzo(k)fluoranthen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Benzo(ghi)perylen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Chrysen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Dibenz(a,h)anthracen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Fluoranthen	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	6	< 5	< 5			< 5									< 5
Fluoren	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Indeno(1,2,3-cd)pyren	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
Naphtalin	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 5	< 5	< 5			< 5									< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**			**< 5**									**< 5**
		Maximum	5	< 5	< 5			< 5									< 5

Stadt Zürich
Wasserversorgung

Parameter	Einheiten	Anzahl Messungen, die zur Berechnung benutzt wurden 'kont.' = kontinierliche Messung	Limmat/Anreicherung: Limmat links	Limmat rechts	Uferinfiltrat	Uferinfiltrat gechlort	nach Kaskade Anreicherungsbecken 2	nach Anreicherungsbecken 2	Grundwasser Hardhof: Grundwasserbrunnen A Zulauf	Grundwasserbrunnen A Auslauf	Grundwasserbrunnen B Zulauf	Grundwasserbrunnen B Auslauf	Grundwasserbrunnen C Zulauf	Grundwasserbrunnen C Auslauf	Grundwasserbrunnen D Zulauf	Grundwasserbrunnen D Auslauf	Reinwasser
Phenanthren	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
Pyren	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**			**< 10**									**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10			< 10									< 10
PAK (Summe polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe)	ng/L	*Anzahl*	*4*	*4*	*4*			*4*									*4*
		Minimum	< 50	< 50	< 50			< 50									< 50
		Mittel	**< 50**	**< 50**	**< 50**			**< 50**									**< 50**
		Maximum	< 50	< 50	< 50			< 50									< 50
Acesulfam	ng/L	*Anzahl*	*2*	*2*	*2*					*1*		*2*		*2*		*1*	*2*
		Minimum	74	76	40							41		50			44
		Mittel	**147**	**133**	**62**					**60**		**46**		**62**		**77**	**63**
		Maximum	220	189	85							52		75			82
PFPeA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 10	< 10	< 10												< 10
		Mittel	**< 10**	**< 10**	**< 10**												**< 10**
		Maximum	< 10	< 10	< 10												< 10
PFHxA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 5	< 5	< 5												< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**												**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5												< 5
PFHpA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFHxS	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFOA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFNA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFOS	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**3**												**2**
		Maximum	< 2	< 2	3												3
PFDA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFUnDA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFDoDA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFOSA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFDS	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2
PFTA	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 5	< 5	< 5												< 5
		Mittel	**< 5**	**< 5**	**< 5**												**< 5**
		Maximum	< 5	< 5	< 5												< 5
PFBS	ng/L	*Anzahl*	*3*	*3*	*3*												*3*
		Minimum	< 2	< 2	< 2												< 2
		Mittel	**< 2**	**< 2**	**< 2**												**< 2**
		Maximum	< 2	< 2	< 2												< 2

Grundwasserwerk Hardhof - Reinwasser

Parameter	Einheit	Mittel-wert ●	Anzahl Daten	Boxplot 90/10 % Perzentil, Median, Mittelwert (●)
Wassertemperatur	°C	14.3	137	
AMK	KbE/ml	<1	137	
E.coli	KbE/100 ml	nn	138	
Enterokokken	KbE/100 ml	nn	137	
Gesamtzellzahl	Zellen/mL	24645	11	
pH		7.84	12	
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	303	12	
Gesamthärte	mmol/l	1.60	12	
Chlorid	mg/l	8.6	12	
Nitrat	mg/l	2.8	12	
Sulfat	mg/l	14.4	12	
Sauerstoff	mg/l	9.1	12	
UV-Extinktion 254 nm	Ext./m	0.5	12	

Grundwasserwerk Hardhof - Reinwasser

Parameter	Einheit	Mittel-wert ●	Anzahl Daten	Boxplot 90/10 % Perzentil, Median, Mittelwert (●)
DOC	mg/l	0.29	12	
Chlorit	mg/l	0.022	12	
Chlorat	mg/l	0.065	12	
Summe THM	µg/l	1.22	12	
Summe FHKW	µg/l	1.59	12	
Benzotriazol	ng/l	20	2	
Acesulfam	ng/l	63	2	
Metformin	ng/l	0.0	4